


**MELDCODE
HUISELIJK GEWELD
& AFWEGINGSKADER**
ESCALATIELADDER

Afwegingskader

INSTRUCTIE

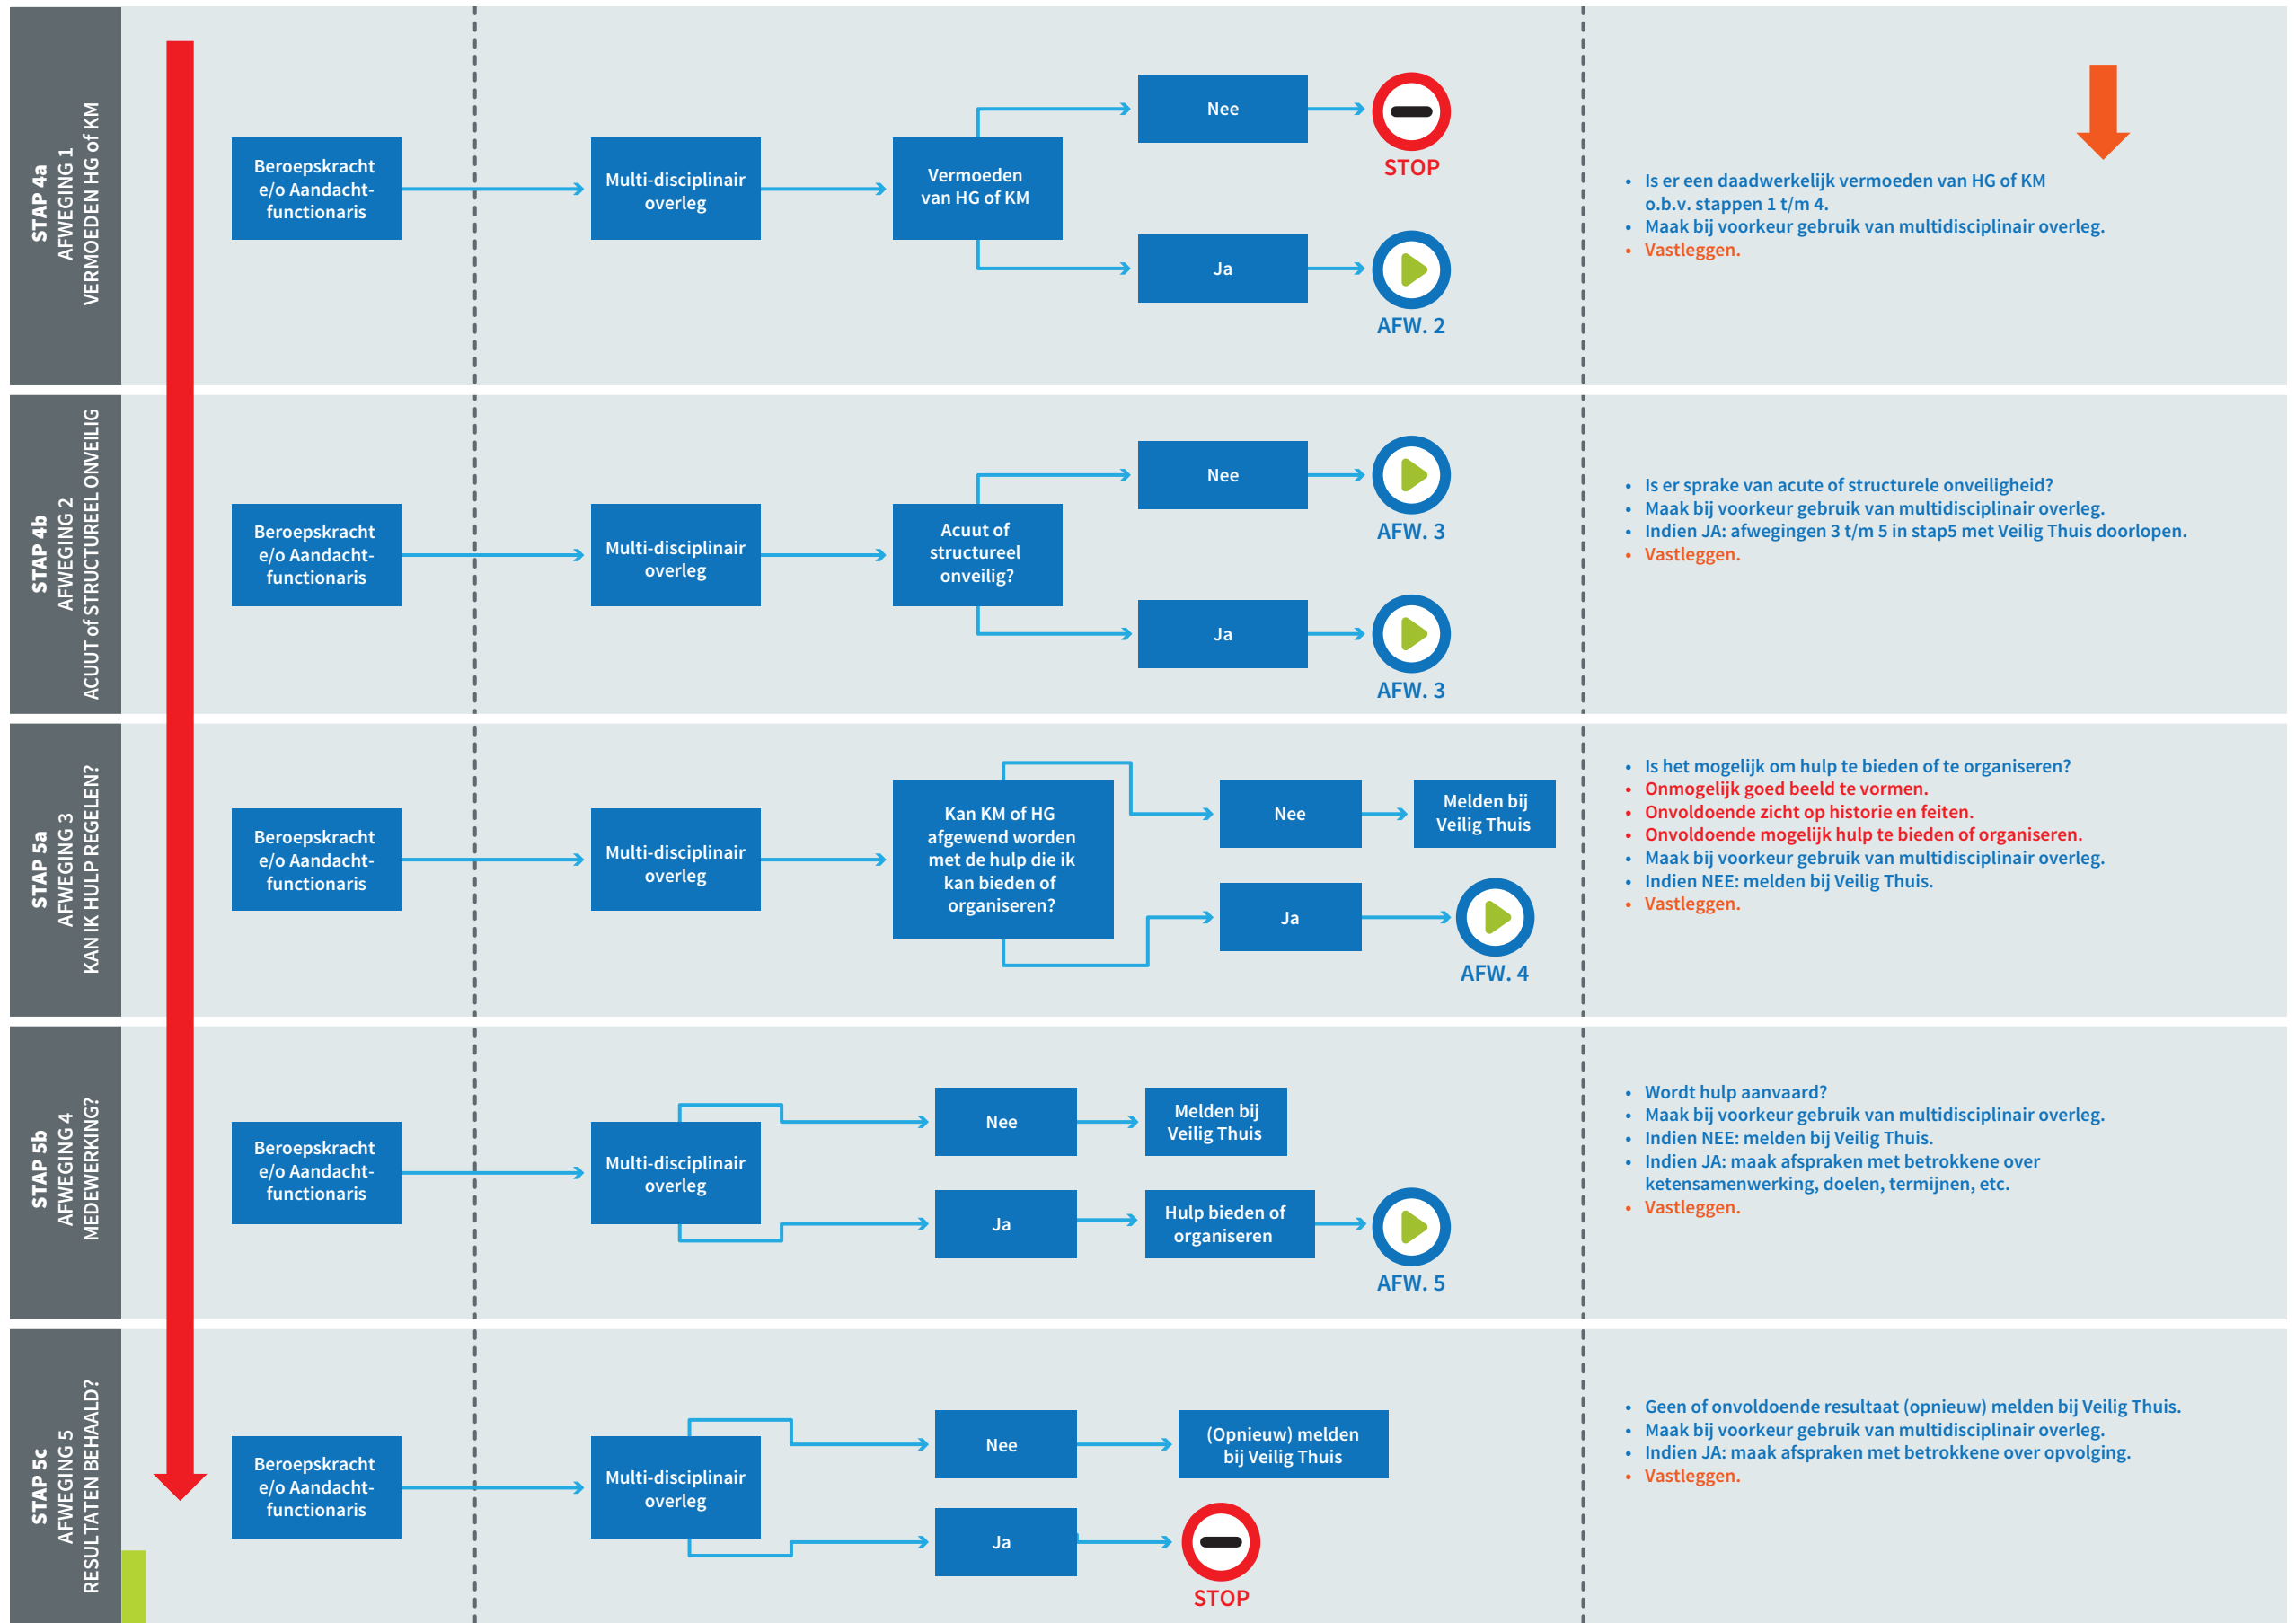

- Is er een daadwerkelijk vermoeden van HG of KM o.b.v. stappen 1 t/m 4.
- Maak bij voorkeur gebruik van multidisciplinair overleg.
- **Vastleggen.**

- Is er sprake van acute of structurele onveiligheid?
- Maak bij voorkeur gebruik van multidisciplinair overleg.
- Indien JA: afwegingen 3 t/m 5 in stap5 met Veilig Thuis doorlopen.
- **Vastleggen.**

- Is het mogelijk om hulp te bieden of te organiseren?
- **Onmogelijk goed beeld te vormen.**
- **Onvoldoende zicht op historie en feiten.**
- **Onvoldoende mogelijk hulp te bieden of organiseren.**
- Maak bij voorkeur gebruik van multidisciplinair overleg.
- Indien NEE: melden bij Veilig Thuis.
- **Vastleggen.**

- Wordt hulp aanvaard?
- Maak bij voorkeur gebruik van multidisciplinair overleg.
- Indien NEE: melden bij Veilig Thuis.
- Indien JA: maak afspraken met betrokkene over ketensamenwerking, doelen, termijnen, etc.
- **Vastleggen.**

- Geen of onvoldoende resultaat (opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
- Maak bij voorkeur gebruik van multidisciplinair overleg.
- Indien JA: maak afspraken met betrokkene over opvolging.
- **Vastleggen.**